

## DISPOSITIFS DE RESTRICTION D'ACCÈS



Les équipements, mobiliers et dispositifs destinés à restreindre ou condamner l'accès aux véhicules ou aux personnes (voir exemples ci-contre) doivent faire l'objet d'une maintenance régulière.

Afin de permettre l'intervention des secours, ils doivent être **manoeuvrables ou manoeuvrés, à tout moment et sans délais**, par l'une des solutions suivantes :



**SYSTÈME D'OUVERTURE OU DE DÉVERROUILLAGE** manoeuvrable avec la clé multifonction (normée NF S61-580) en dotation des véhicules d'incendie et de secours du SDIS 33 ;



**DISPOSITIF FRAGILISÉ, SÉCABLE, ET REPÉRABLE** par les sapeurs-pompiers permettant l'ouverture ou le déverrouillage ;



**DISPOSITIF D'OUVERTURE MANUELLE OU COMMANDABLE À DISTANCE** mis en oeuvre par le gestionnaire du dispositif de restriction ou les occupants du site, sur simple demande des sapeurs-pompiers qui se présentent sur les lieux ou sur demande téléphonique du Centre de Traitement de l'Alerte (18/112)\*.

**Les systèmes électriques doivent être à « sécurité positive » en cas de rupture de l'alimentation ou dysfonctionnement.**

\* uniquement pour les collectivités, établissements, sites, à risques particuliers répertoriés par le SDIS 33 et disposant d'une veille permanente.



PORTAIL D'ACCÈS



CADENAS « POMPIER »



BORNE ESCAMOTABLE



LA MISE À DISPOSITION PRÉVENTIVE DE BADGES, CLÉS, CODE D'ACCÈS SPÉCIFIQUES N'EST PAS ACCEPTÉE.

TOUTEFOIS, IL EST POSSIBLE DE COMMUNIQUER UN CODE D'ACCÈS LORS DE L'APPEL DES SECOURS (18 OU 112).

# LES OUTILS COMPATIBLES

## EN DOTATION DES VÉHICULES DU SDIS 33

### 1 LE COUPE BOULON




Le coupe boulon permet de sectionner un maillon de chaîne ou à défaut un cadenas d'un diamètre de 10 à 12 mm.



LA RESPONSABILITÉ DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS NE SAURAIT ÊTRE ENGAGÉE SUITE À UN RETARD DANS LE DÉPLOIEMENT DES SECOURS LIÉ À LA PRÉSENCE DE DISPOSITIFS DE RESTRICTION D'ACCÈS.

### 2 LA CLÉ MULTIFONCTION « POLYCOISE »

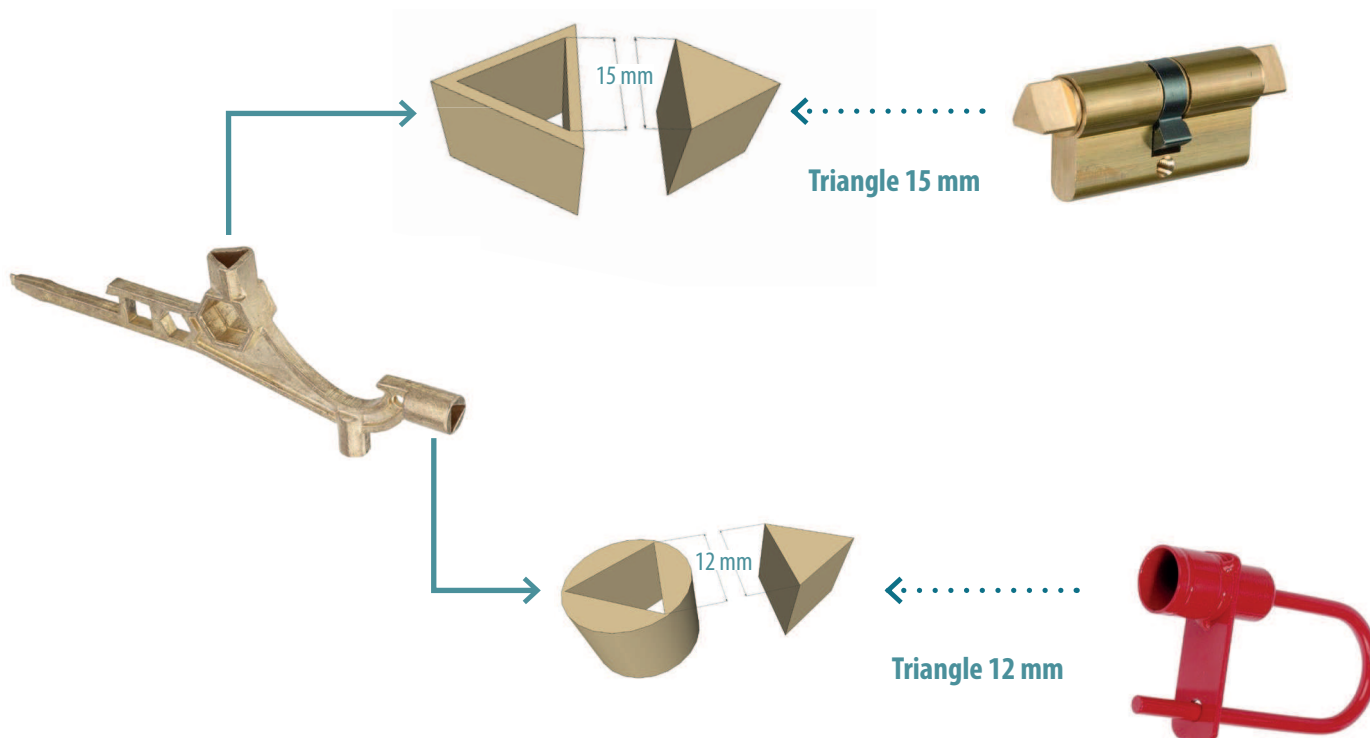



**Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde**

**Le Directeur Départemental,**

à

**Monsieur le Directeur Départemental  
des Territoires et de la Mer**  
SUAT/Unité planification  
Cité Administrative  
Rue Jules Ferry - B.P. 90  
**33090 BORDEAUX Cedex**

à l'attention de M. PONNOU DELAFFON

Bordeaux, le **25 MAI 2023**

Groupement Opération Prévision  
Service Prévision  
GOP/PRS/RMU/PHE/NPS/A.26578/2023- 39544  
Vos réf. : V/Transmission en date du 29 mars 2023  
Affaire suivie par le capitaine BROUILLET

**Objet : Plan Local d'Urbanisme - Porter à connaissance  
Commune de MIOS**

- P.J.** :
- Fiches de contrôle des Points d'Eau Incendie (PEI)
  - Annexe « Les voies engins »
  - Annexe « Les voies échelles »
  - Annexe « Dispositifs de restriction d'accès »

Par courrier cité en référence, vous sollicitez l'avis du Service Départemental d'Incendie et de Secours sur la défense incendie de la commune de MIOS dans le cadre de la révision du Plan Local d'Urbanisme au titre du Porter à Connaissance.

**1. Accessibilité aux véhicules d'incendie et de secours**

Les zones de développement urbain, les zones d'activité, leurs bâtiments ou enjeux divers devront être desservis par des voies « engins » et voies « échelles » dont les caractéristiques sont énoncées dans les annexes correspondantes, afin de permettre l'engagement et l'intervention des équipes de secours.

Les dispositifs de restriction d'accès devront être compatibles avec les principes évoqués dans l'annexe correspondante.

**2. Prise en compte des risques majeurs**

La commune est classée dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs comme étant exposée aux risques de feu de forêt, d'inondation, et de retrait gonflement des argiles. Il convient donc d'annexer au PLU les éventuels plans de prévention des risques approuvés par l'autorité préfectorale.

Mios étant une commune classée à dominante forestière, dans les espaces exposés au risque feu de forêt (à moins de 200 m d'un espace boisé), en application de l'Art. L. 134-6 du code forestier et du règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies du 20 avril 2016, les règles de débroussaillage doivent être incluses dans le règlement du plan local d'urbanisme.

J'attire votre attention sur l'intérêt du débroussaillage dans les zones situées à l'interface de la forêt et des zones urbanisées. En effet, les retours d'expériences montrent que c'est dans ces zones que se produisent le plus grand nombre de départs de feu. Cette augmentation du nombre de départs de feu s'explique par la forte présence humaine en lisière de forêt induite par l'urbanisation. La gestion de cette interface permet de prévenir efficacement les incendies de forêt susceptibles de menacer les habitations et inversement.

Par conséquent, au contact des espaces naturels non agricoles (forêt, landes, bois, friches), pour protéger les constructions du massif forestier et inversement, mes services recommandent la mise en place d'une bande de roulement périmétrale d'une largeur de 4 m et des accotements de part et d'autre de 1 m de large, hors fossés, englobant l'ensemble des bâtiments, équipements ou ouvrages projetés et disposant d'un accès normalisé à la forêt tous les 500 m.

S'agissant des obligations liées à des exploitations ou installations particulières, l'implantation de bâtiments industriels est interdite à moins de 20 m des peuplements résineux. Cette distance est portée à 30 m pour des installations classées, soumises à déclaration ou à autorisation, représentant des risques particuliers d'incendie ou d'explosion.

**L'actualité récente des feux de forêts en Gironde renforce l'intérêt d'une bonne prise en compte des recommandations faites par mes services.**

### **3. Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI)**

#### **3.1. Réglementation applicable**

La DECI doit permettre de disposer des ressources en eau nécessaires à la lutte contre les incendies. Elle doit être dimensionnée en fonction du niveau de risque évalué par le SDIS.

Le règlement de Défense Extérieure Contre l'Incendie de la Gironde (RDDECI), élaboré par le SDIS et approuvé par arrêté préfectoral le 26 juin 2017, définit les principes de la Défense Extérieure Contre l'Incendie.

Ce règlement adapte le dimensionnement de la défense incendie en fonction 5 niveaux de risque courant (très faible, faible, ordinaire, important, très important). A chaque niveau de risque correspond un volume d'eau ou débit ainsi qu'une distance maximale entre le point d'eau incendie et l'enjeu bâtiminaire à défendre.

Ainsi, pour les niveaux de risque très faible et faible, le règlement permet d'accepter une DECI correspondant à 30 m<sup>3</sup>/h pendant 1 h, soit une réserve de 30 m<sup>3</sup> minimum à une distance maximale de 400 m (risque très faible) et 200 m (risque faible) du bâti à défendre.

Le RDDECI de la Gironde est consultable sur le site des services de l'Etat : <https://www.gironde.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite>

#### **3.2. État de la défense incendie existante**

A l'analyse des documents transmis et au vu des éléments techniques en possession du SDIS, mes services sont en mesure de vous communiquer les résultats de contrôle des Points d'Eau Incendie (PEI), ainsi que la liste des lieux-dits dépourvus de toute défense incendie.

### **3.2.1. Résultats de contrôle des PEI**

Il s'avère que sur le territoire communal de la commune de MIOS un certain nombre de PEI présentent un débit disponible inférieur à 30 m<sup>3</sup>/h ou une capacité inférieure à 30 m<sup>3</sup>.

Conformément au RDDECI de la Gironde, ces PEI ne sont pas utilisables pour la lutte contre l'incendie (cf. Résultats de contrôle).

Il y a lieu d'étudier les solutions permettant d'augmenter les performances du réseau d'Adduction d'Eau Potable (AEP) ou de suppléer ces PEI par d'autres solutions techniques.

### **3.2.2. Liste des lieux-dits dépourvus de défense incendie**

Il s'agit des secteurs :

- avenue de Galben (PEI n°91, 161, 163, 195 hors service),
- avenue de la ZAC 2000 (PEI 85, 88 hors service),
- en règle générale la DECI de la ZAC 2000 est en débit faible ou largement sous dimensionnée en PEI sous pression pour répondre aux projets à venir.

Il appartient à la collectivité, à partir de la grille de dimensionnement de la DECI, de s'assurer que chaque bâti dispose d'une défense incendie adaptée et proportionnée au risque à défendre.

Les grilles de couverture sont consultables dans le RD DECI page 17.

## **4. Schéma Communal de DECI (SCDECI) (facultatif)**

Afin d'avoir une vision prospective de la défense incendie, la collectivité peut faire le choix, de réaliser un Schéma Communal de DECI. Ce document facultatif d'analyse et de planification de la DECI permettra :

- ✓ de réaliser un état des lieux précis de la DECI existante,
- ✓ d'établir un bilan des écarts au règlement départemental de DECI,
- ✓ de définir des priorités d'équipements,
- ✓ de corrélérer le plan d'équipements de DECI aux projets de développements urbains.

Pour réaliser ce SCDECI, il est possible de récupérer le positionnement des PEI du territoire sous forme de données SIG (Système d'Information Géographique).

A ce sujet, le système d'information géographique, dont le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde bénéficie, s'avère être mutualisé au travers d'un partenariat inter-services placé sous l'égide d'un Groupement d'Intérêt Public dénommé Aménagement du Territoire et Gestion des Risques (GIP ATGeRi), implanté sur Bordeaux.

En conséquence, la collectivité peut se rapprocher de cette entité (05.57.85.40.42) afin d'étudier les modalités pratiques d'une mise à disposition des données souhaitées.

Mes services restent à votre disposition, pour tout conseil technique en matière de DECI et pour apporter son aide dans la démarche d'élaboration du SCDECI.

## **5. Modification du Plan**

Tout projet ultérieur de modification doit faire l'objet d'une consultation du Service Départemental d'Incendie et de Secours.

  
**Le Directeur Départemental,**  
Le chef du pôle Coordination Opérationnelle  
**Contrôleur Général Marc VERMEULEN**

Lieutenant-colonel Philippe HARGUINDEGUY

Copies pour information à :

- Monsieur le chef du Groupement Territorial Sud Ouest
- Monsieur le chef du CIS Mios

Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde

Date : 03/11/2022 Commune : MIOS (Convention 100% tous les ans)

Tournée ressources en eau n° : 2022-MIOS-005-MIOS

Fait par : Guillon

C.I.S : MIOS

Le : 03/11/2022

Puits forés urbain MPRGP Mios 2022

| N°  | Mesure ? | Type                              | Adresse | Pression statique (bars) | Pdyn à 60 m³/h (bars) | Débit à 1 bar (m³/h) | Débit max (m³/h) | Capacité (m³) | Codes Anomalies  | Etat         |
|-----|----------|-----------------------------------|---------|--------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|---------------|--|--------------|
| 134 | X        | FOR-MCAUDOS                       |         |                          |                       |                      | 0                | 0             | 9 - 10 - 99 Fonctionne très mal, par intermittence, puis plus d'eau. | Indisponible |
| 135 | X        | FOR-MCURCHADE                     |         |                          |                       |                      | 60               | 0             | 9 - 10 - 79  | Disponible   |
| 136 | X        | FOR-MMOURA                        |         |                          |                       |                      | 0                | 0             | 9 - 10 - 79 - 99 Aspiration impossible, pas d'eau.                   | Indisponible |
| 137 | X        | FOR-MPETIT CAUDOS                 |         |                          |                       |                      | 0                | 0             | 6 - 9 - 10 - 99 Bonne pression jusqu'à 13 min puis plus rien.        | Indisponible |
| 161 | X        | FOR-MRUE DE GALEBENE (ROND-POINT) |         |                          |                       |                      | 0                | 0             | 9 - 79 - 86 - 99 Indisponible depuis 2019                            | Indisponible |
| 183 | X        | FOR-MRTE DE HAUTE FACE AU N° 060  |         |                          |                       |                      | 90               | 0             | 9 - 10 - 79  | Disponible   |

Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde

Date : 05/07/2022 Commune : MIOS (Convention 100% tous les ans)

Tournée ressources en eau n° : 2022-MIOS-036-MIOS

Fait par : REY Gille - FITERE Pierre

C.I.S : MIOS

Le : 05/07/2022

CFM Mios 1A

| N°  | Mesure ? | Type  | Adresse  | Pression statique (bars) | Pdyn à 60 m³/h (bars) | Débit à 1 bar (m³/h) | Débit max (m³/h) | Capacité (m³) | Codes Anomalies                | Etat         |
|-----|----------|-------|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|---------------|--------------------------------|--------------|
| 70  | X        | PI100 | RUE DE LA DUNE DE PEILLIN                          | 4,5                      | 1,8                   |                      |                  |               |                                | Disponible   |
| 126 | X        | PI100 | RUE FRANCIS BERNOS                                 | 4,5                      | 2,0                   |                      |                  |               |                                | Disponible   |
| 18  | X        | PI100 | RTE DE MASQUET AU N° 030                           | 4,5                      | 2,2                   |                      |                  |               | 79                             | Disponible   |
| 92  | X        | PI100 | RUE DU PARC DE MASQUET                             |                          |                       |                      |                  |               | 60 manœuvre impossible<br>- 79 | Indisponible |
| 125 | X        | PI100 | RUE DE MASQUET / D3                                | 3,9                      | 1,0                   |                      |                  |               | 79                             | Disponible   |
| 127 | X        | PI100 | AVE DE LA REPUBLIQUE AU N° 082                     | 4,4                      | 1,0                   |                      |                  |               | 10 - 79                        | Disponible   |
| 28  | X        | PI100 | RUE DU BOIS DE FLEUROT AU N° 019                   | 5,1                      | 2,4                   |                      |                  |               |                                | Disponible   |
| 27  | X        | PI100 | RUE DE LA PINÈDE AU N° 032                         | 5,0                      | 2,8                   |                      |                  |               | 11 - 25 - 46                   | Disponible   |
| 73  | X        | PI100 | CLOS DES CAVALIERS                                 | 5,2                      | 2,7                   |                      |                  |               | 46 - 79                        | Disponible   |
| 26  | X        | PI100 | RUE DE LA PINÈDE AU N° 003                         | 5,0                      | 2,5                   |                      |                  |               | 11                             | Disponible   |
| 25  | X        | PI100 | AVE DE LA RÉPUBLIQUE AU N° 029                     | 4,8                      | 2,2                   |                      |                  |               |                                | Disponible   |
| 24  | X        | PI100 | AVE DE LA RÉPUBLIQUE FACE AUN° 024 /CHE DE LAMOTHE | 5,0                      | 3,2                   |                      |                  |               | 79                             | Disponible   |
| 23  | X        | PI100 | RUE DES ARRIBAUTS AU N° 019                        | 4,5                      | 3,5                   |                      |                  |               | 25                             | Disponible   |
| 142 | X        | PI100 | LOT LE BOIS DES LONGUES                            | 4,5                      | 2,6                   |                      |                  |               | 79                             | Disponible   |



Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde

Date : 04/07/2022 Commune : MIOS (Convention 100% tous les ans)

Tournée ressources en eau n° : 2022-MIOS-037-MIOS

Fait par : DUBARD - REY G - REY L

C.I.S : MIOS

Le : 04/07/2022

CFM Mios 1B

| N°  | Mesure ? | Type  | Adresse                             | Pression statique (bars) | Pdyn à 60 m³/h (bars) | Débit à 1 bar (m³/h) | Débit max (m³/h) | Capacité (m³) | Codes Anomalies | Etat       |
|-----|----------|-------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------|
| 20  | X        | PI100 | RUE DES ARRIBAITS AU N° 027         | 4,0                      | 3,0                   |                      |                  |               |                 | Disponible |
| 22  | X        | PI100 | RUE DES BATAILLES LONGUES AU N° 040 | 4,5                      | 3,5                   |                      |                  |               |                 | Disponible |
| 174 | X        | PI100 | RUE DES NOISETIERS                  | 4,5                      | 3,0                   |                      |                  |               |                 | Disponible |
| 21  | X        | PI100 | RUE DES BATAILLES LONGUES AU N° 016 | 4,5                      | 3,0                   |                      |                  |               |                 | Disponible |
| 144 | X        | PI100 | AVE LEON DELAGRANGE                 | 4,4                      | 2,7                   |                      |                  |               |                 | Disponible |
| 31  | X        | BI100 | AVE DE LA RÉPUBLIQUE AU N° 011      | 4,5                      | 4,0                   |                      |                  |               |                 | Disponible |
| 32  | X        | PI100 | SALLES DES FÊTES (EN FACE)          | 2,5                      | 2,0                   |                      |                  |               | 11              | Disponible |
| 33  | X        | PI100 | SALLE DES SPORTS                    | 4,5                      | 1,5                   |                      |                  |               |                 | Disponible |
| 34  | X        | PI100 | CAMPING (EXTERIEUR)                 | 3,0                      | 1,8                   |                      |                  |               |                 | Disponible |
| 35  | X        | PI100 | CAMPING (INTERIEUR)                 | 3,5                      | 1,5                   |                      |                  |               |                 | Disponible |
| 87  | X        | PI100 | EGLISE DE MIOS                      | 3,5                      | 2,5                   |                      |                  |               |                 | Disponible |
| 36  | X        | PI100 | AVE DU VAL DE L'EYRE AU N° 024      | 3,0                      | 2,0                   |                      |                  |               | 11              | Disponible |

Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde

Date : 09/07/2022 Commune : MIOS (Convention 100% tous les ans)

Tournée ressources en eau n° : 2022-MIOS-038-MIOS

Fait par : MARTIN

C.I.S : MIOS

Le : 09/07/2022

CFM Mios 2A

| N°  | Mesure ? | Type  | Adresse  | Pression statique (bars) | Pdyn à 60 m³/h (bars) | Débit à 1 bar (m³/h) | Débit max (m³/h) | Capacité (m³) | Codes Anomalies | Etat       |
|-----|----------|-------|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------|
| 63  | X        | PI100 | D216 - EST LD LA GRAVIERE                        | 4,0                      | 1,5                   |                      |                  |               |                 | Disponible |
| 62  | X        | PI100 | RTE DE LESTAULEYRE PISTE 60                      | 3,3                      | 2,5                   |                      |                  |               | 11              | Disponible |
| 61  | X        | PI100 | LA PALMERAIE                                     | 3,5                      | 1,6                   |                      |                  |               | 11              | Disponible |
| 60  | X        | PI100 | GENDARMERIE AUTOROUTIÈRE - EN FACE               | 2,5                      | 2,0                   |                      |                  |               | 11              | Disponible |
| 13  | X        | PI100 | CHATEAU D'EAU LES DOUILS                         | 3,3                      | 1,9                   |                      |                  |               |                 | Disponible |
| 11  | X        | PI100 | PEYROUS  | 3,5                      | 2,4                   |                      |                  |               | 25              | Disponible |
| 8   | X        | PI100 | D 216 / RUE DE SAMBA                             | 3,0                      | 2,0                   |                      |                  |               |                 | Disponible |
| 65  | X        | PI100 | RTE DE FLORENCE AU N° 022 FACE RUE CLOS FLORENCE | 2,5                      | 0,9                   | 57                   | 76               |               |                 | Disponible |
| 66  | X        | PI100 | RTE DE FLORENCE / RTE DE JEAN LOY                | 2,2                      | 0,0                   | 38                   | 38               |               |                 | Disponible |
| 175 | X        | PI100 | ALL DU LACANAU                                   | 3,5                      | 2,1                   |                      |                  |               |                 | Disponible |
| 7   | X        | PI100 | AVE ARMAND RODEL AU N° 022                       | 3,5                      | 2,1                   |                      |                  |               | 25              | Disponible |
| 155 | X        | PI100 | RTE D'HARGON                                     | 2,0                      | 0,0                   | 38                   | 40               |               |                 | Disponible |
| 149 | X        | PI100 | RUE DE RAMONET                                   | 2,8                      | 2,0                   |                      |                  |               |                 | Disponible |
| 4   | X        | PI100 | USINE HEBEL (EN FACE)                            | 1,5                      | 0,0                   | 26                   | 30               |               | 11              | Disponible |

Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde

Date : 09/07/2022 Commune : MIOS (Convention 100% tous les ans)

Tournée ressources en eau n° : 2022-MIOS-039-MIOS

Fait par : MARTIN

C.I.S : MIOS

Le : 09/07/2022

CFM Mios 2B

| N°  | Mesure ? | Type  | Adresse  | Pression statique (bars) | Pdyn à 60 m³/h (bars) | Débit à 1 bar (m³/h) | Débit max (m³/h) | Capacité (m³) | Codes Anomalies | Etat         |
|-----|----------|-------|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|--------------|
| 85  | X        | PI100 | ZAC DE TESTAROUCH FACE AUTOURROUTE             | 2,3                      | 0,0                   | 29                   | 29               |               | 11 - 31         | Indisponible |
| 90  | X        | PI100 | ZAC DE TESTAROUCH FACE ENT CHAUSSON            | 2,3                      | 0,0                   | 28                   | 30               |               |                 | Disponible   |
| 91  | X        | PI100 | ZAC 2000 - RUE DE GALEBEN                      | 1,1                      | 0,0                   | 27                   | 28               |               | 11 - 31         | Indisponible |
| 200 | X        | PI100 | RUE DE HARGON FACE AU N° 018 - LACANAU DE MIOS | 2,5                      | 0,0                   | 40                   | 45               |               |                 | Disponible   |
| 5   | X        | PI100 | RTE DE TESTAROUCH AU N° 077 (D216E1)           | 2,1                      | 0,0                   | 31                   | 31               |               |                 | Disponible   |
| 86  | X        | PI100 | CLOS DU BARRAIL                                | 2,5                      | 0,9                   | 53                   | 80               |               |                 | Disponible   |
| 79  | X        | PI100 | RUE DU CLOS DU CHÂTEAU / D216E1                | 2,5                      | 1,0                   |                      |                  |               |                 | Disponible   |
| 3   | X        | PI100 | RTE DE TESTAROUCH AU N° 022                    | 2,5                      | 1,4                   |                      |                  |               |                 | Disponible   |
| 6   | X        | PI100 | AVE DE VERDUN AU N° 020                        | 2,8                      | 1,0                   |                      |                  |               | 4 clôture       | Disponible   |
| 84  | X        | PI100 | AVE DE VERDUN AU N° 065 BIS                    | 2,2                      | 1,2                   |                      |                  |               |                 | Disponible   |
| 2   | X        | PI100 | AVE DE VERDUN AU N° 038                        | 2,5                      | 1,4                   |                      |                  |               |                 | Disponible   |
| 1   | X        | PI70  | AVE DE VERDUN AU N° 066                        | 2,5                      | 0,0                   | 45                   | 64               |               |                 | Disponible   |
| 76  | X        | PI100 | RUE DE LA RIVIÈRE AU N° 005                    | 2,5                      | 1,6                   |                      |                  |               |                 | Disponible   |
| 77  | X        | PI100 | RUE DU CHÂTEAU D'EAU AU N° 016                 | 2,4                      | 1,6                   |                      |                  |               |                 | Disponible   |
| 9   | X        | PI100 | AVE RODEL / RUE DE PAULON                      |                          |                       |                      |                  |               | 6 - 25          | Indisponible |
| 12  | X        | PI100 | RTE DE CANAULEY / D216                         | 4,0                      | 1,6                   |                      |                  |               |                 | Disponible   |
| 10  |          | PI100 | D216 - SUD-EST LD TERRE HUC                    |                          |                       |                      |                  |               | 5               | Indisponible |

Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde

Date : 09/07/2022 Commune : MIOS (Convention 100% tous les ans)

Tournée ressources en eau n° : 2022-MIOS-040-MIOS

Fait par : MARTIN - VANNEYRE

C.I.S : MIOS

Le : 09/07/2022

CFM Mios 3A

| N°  | Mesure ? | Type  | Adresse                              | Pression statique (bars) | Pdyn à 60 m³/h (bars) | Débit à 1 bar (m³/h) | Débit max (m³/h) | Capacité (m³) | Codes Anomalies  | Etat         |
|-----|----------|-------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|---------------|--|--------------|
| 168 | X        | PI100 | ROND-POINT DU COLLEGE - COTE LECLERC | 4,5                      | 2,1                   |                      |                  |               |  | Disponible   |
| 179 |          | PI100 | RUE FELIX ARNAUDIN - COLLEGE DE MIOS |                          |                       |                      |                  |               | 0 - 2 Derrière grille travaux - (Remise en service le 11/01/2023). | Indisponible |
| 14  | X        | PI100 | RTE DE FLATTER AU N° 002             | 4,0                      | 2,9                   |                      |                  |               | 4 clôture - 11 - 25  | Disponible   |
| 81  | X        | PI100 | RTE DE PEYOT AU N° 052               | 2,6                      | 1,0                   |                      |                  |               |  | Disponible   |
| 51  | X        | PI100 | RUE DU PUJEAU AU N° 026              | 4,6                      | 0,5                   | 51                   | 72               |               |  | Disponible   |
| 64  | X        | PI100 | RTE DU PUJEAU / RUE DES GALIPS       | 4,5                      | 1,5                   |                      |                  |               | 79   | Disponible   |
| 170 | X        | PI100 | RUE DES GALIPS                       | 4,5                      | 2,2                   |                      |                  |               | 79   | Disponible   |
| 206 | X        | PI100 | RTE DE PUJEAU / ALL ELZEARD BOUFFIER | 4,6                      | 2,2                   |                      |                  |               | 79   | Disponible   |
| 132 | X        | PI100 | RUE DE PUJEAU / ALL DE MOUNHOMME     | 3,0                      | 2,2                   |                      |                  |               | 79   | Disponible   |
| 80  | X        | PI100 | RUE DES MESANGES AU N° 006           | 3,5                      | 2,5                   |                      |                  |               | 79   | Disponible   |
| 78  | X        | PI100 | RUE DES MESANGES AU N° 017           | 3,5                      | 1,8                   |                      |                  |               | 79   | Disponible   |
| 49  | X        | PI100 | RTE DE LA CARREYRE AU N° 013         | 2,5                      | 0,8                   | 50                   | 77               |               |  | Disponible   |
| 48  | X        | PI100 | HAMEAU DE PEYOT AU N° 026            | 3,2                      | 1,5                   |                      |                  |               | 25   | Disponible   |

Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde

Date : 09/07/2022 Commune : MIOS (Convention 100% tous les ans)

Tournée ressources en eau n° : 2022-MIOS-041-MIOS

Fait par : MARC - MOLENDIA

C.I.S : MIOS

Le : 09/07/2022

CFM Mios 3B

| N°  | Mesure ? | Type  | Adresse                              | Pression statique (bars) | Pdyn à 60 m³/h (bars) | Débit à 1 bar (m³/h) | Débit max (m³/h) | Capacité (m³) | Codes Anomalies | Etat         |
|-----|----------|-------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|--------------|
| 72  | X        | PI100 | RTE DE HOBRE AU N° 001               | 2,0                      | 1,5                   |                      |                  |               | 11              | Disponible   |
| 56  | X        | PI100 | AVE DES LANDES DE GASGOGNE AU N° 025 | 2,5                      | 0,0                   | 41                   | 63               |               |                 | Disponible   |
| 55  | X        | BI100 | AVE DES LANDES DE GASGOGNE AU N° 013 | 3,0                      | 2,5                   |                      |                  |               |                 | Disponible   |
| 54  | X        | PI100 | AVE GAL DE GAULLE AU N° 079          | 3,0                      | 1,0                   |                      |                  |               |                 | Disponible   |
| 133 | X        | PI100 | AVE GAL DE GAULLE AU N° 071          | 3,5                      | 2,2                   |                      |                  |               |                 | Disponible   |
| 52  | X        | PI100 | RTE DE CAZE / AVE GAL DE GAULLE      | 3,8                      | 2,5                   |                      |                  |               |                 | Disponible   |
| 57  | X        | PI100 | RTE DE CRAQUE / RTE DE LAGNET        | 1,5                      | 0,0                   | 17                   | 43               |               |                 | Disponible   |
| 58  | X        | PI100 | RTE DE CAZE AU N° 075                | 2,7                      | 1,0                   |                      |                  |               |                 | Disponible   |
| 59  | X        | PI100 | RTE DE CAZE AU N° 043                | 3,0                      | 1,0                   |                      |                  |               | 10              | Disponible   |
| 47  | X        | PI100 | AVE GAL DE GAULLE AU N° 009          | 3,7                      | 2,5                   |                      |                  |               |                 | Disponible   |
| 38  | X        | PI70  | HAUTE                                | 3,5                      | 0,0                   | 19                   | 22               |               | 31              | Indisponible |

Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde

Date : 09/07/2022 Commune : MIOS (Convention 100% tous les ans)

Tournée ressources en eau n° : 2022-MIOS-042-MIOS

Fait par : DUBARD - REY G - REY L

C.I.S : MIOS

Le : 09/07/2022

CFM Mios 4A

| N°  | Mesure ? | Type  | Adresse                                     | Pression statique (bars) | Pdyn à 60 m³/h (bars) | Débit à 1 bar (m³/h) | Débit max (m³/h) | Capacité (m³) | Codes Anomalies | Etat       |
|-----|----------|-------|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------|
| 29  | X        | PI100 | RUE DE L'AVENIR PARKING FACE ÉCOLE PRIMAIRE | 4,0                      | 3,0                   |                      |                  |               | 11              | Disponible |
| 67  | X        | PI100 | VILLAS SERENA                               | 4,5                      | 3,5                   |                      |                  |               |                 | Disponible |
| 45  | X        | PI100 | RUE DES NAVARRIES AU N° 054                 | 4,0                      | 3,0                   |                      |                  |               |                 | Disponible |
| 130 | X        | PI100 | RUE DES CHANTERELLES / RUE DES BELLETS      | 4,0                      | 3,4                   |                      |                  |               |                 | Disponible |
| 83  | X        | PI100 | RUE MARTINEAU                               | 4,0                      | 2,5                   |                      |                  |               |                 | Disponible |
| 19  | X        | PI100 | RTE DE CLOCHE AU N° 002                     | 4,0                      | 3,5                   |                      |                  |               |                 | Disponible |
| 178 | X        | PI100 | RUE SARAH BERNHARDT                         | 2,5                      | 1,8                   |                      |                  |               |                 | Disponible |
| 15  | X        | PI100 | RUE DE BENEAU AU N° 035                     | 4,0                      | 2,8                   |                      |                  |               |                 | Disponible |
| 171 | X        | PI100 | RUE CAMILLE CLAUDEL FACE TRANSFORMATEUR     | 3,3                      | 1,3                   |                      |                  |               |                 | Disponible |
| 16  | X        | PI100 | RUE DE L'ORÉE DU BOIS AU N° 053             | 4,1                      | 3,5                   |                      |                  |               | 25              | Disponible |
| 17  | X        | PI100 | RUE DE BENEAU AU N° 002                     | 3,5                      | 2,4                   |                      |                  |               |                 | Disponible |
| 68  | X        | PI100 | RUE DU VOISIN / RUE DE PEILLIN              | 4,0                      | 1,5                   |                      |                  |               |                 | Disponible |
| 93  | X        | PI100 | RUE DES VALLONS LOT PEILLIN                 | 4,5                      | 2,0                   |                      |                  |               |                 | Disponible |
| 69  | X        | PI100 | RUE DE LA DUNE DE PEILLIN / IMP DU PIEP     | 5,0                      | 2,5                   |                      |                  |               |                 | Disponible |
| 82  | X        | PI100 | RUE DU PUJEAU D'ANDRON                      | 4,5                      | 2,5                   |                      |                  |               | 79              | Disponible |

Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde

Date : 09/07/2022 Commune : MIOS (Convention 100% tous les ans)

Tournée ressources en eau n° : 2022-MIOS-043-MIOS

Fait par : MARTIN

C.I.S : MIOS

Le : 09/07/2022

CFM Mios 4B

| N°  | Mesure ? | Type  | Adresse                                     | Pression statique (bars) | Pdyn à 60 m³/h (bars) | Débit à 1 bar (m³/h) | Débit max (m³/h) | Capacité (m³) | Codes Anomalies | Etat       |
|-----|----------|-------|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------|
| 71  | X        | PI100 | RUE DES VIGNES, CLOS DU MOULIN DE L'ILE     | 4,0                      | 2,4                   |                      |                  |               | 79              | Disponible |
| 74  | X        | PI100 | RUE CLOS DE SAINT BRICE / RUE DES RESINIERS | 4,0                      | 2,0                   |                      |                  |               | 79              | Disponible |
| 75  | X        | PI100 | RUE DES RESINIERS AU N° 007                 | 4,5                      | 1,5                   |                      |                  |               | 79              | Disponible |
| 43  | X        | PI100 | RUE DES PERDUIRES AU N° 019                 | 4,5                      | 2,0                   |                      |                  |               | 79              | Disponible |
| 42  | X        | PI100 | RUE DES PERDUIRES AU N° 001                 | 4,5                      | 2,0                   |                      |                  |               | 11              | Disponible |
| 41  | X        | PI100 | ALL DE SAINT BRICE AU N° 003                | 4,5                      | 2,0                   |                      |                  |               |                 | Disponible |
| 40  | X        | PI100 | RUE DES ACACIAS AU N° 003                   | 4,5                      | 2,3                   |                      |                  |               |                 | Disponible |
| 37  | X        | PI100 | RUE DU PETIT CAUDOS AU N° 024               | 4,3                      | 0,0                   | 43                   | 54               |               |                 | Disponible |
| 46  | X        | PI100 | AVE DE LA LIBÉRATION AU N° 066              | 4,2                      | 2,8                   |                      |                  |               |                 | Disponible |
| 158 | X        | PI100 | IMP DE LA PRAIRIE                           | 3,9                      | 3,0                   |                      |                  |               |                 | Disponible |
| 44  | X        | PI100 | AVE DE LA LIBERATION - ROND POINT DUBARY    | 4,0                      | 3,0                   |                      |                  |               |                 | Disponible |
| 118 | X        | PI100 | CHE DU CANET / ALL DES MIMOSAS              | 4,0                      | 3,0                   |                      |                  |               |                 | Disponible |
| 129 | X        | PI100 | RUE DES NAVARRIES AU N° 027                 | 4,2                      | 1,2                   |                      |                  |               |                 | Disponible |
| 30  | X        | PI100 | RUE DE L'AVENIR AU N° 009                   | 4,5                      | 3,5                   |                      |                  |               |                 | Disponible |

Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde

Date : 09/07/2022 Commune : MIOS (Convention 100% tous les ans)

Tournée ressources en eau n° : 2022-MIOS-044-MIOS

Fait par : DUBARD - FITERE

C.I.S : MIOS

Le : 09/07/2022

CFM Mios 5

| N°  | Mesure ? | Type  | Adresse  | Pression statique (bars) | Pdyn à 60 m³/h (bars) | Débit à 1 bar (m³/h) | Débit max (m³/h) | Capacité (m³) | Codes Anomalies | Etat         |
|-----|----------|-------|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|--------------|
| 188 | X        | PI100 | RUE GERMAINE TILLION                             | 4,5                      | 2,5                   |                      |                  |               | 10 - 79         | Disponible   |
| 189 | X        | PI100 | RUE MARTIN LUTHER KING / RUE JEAN MOULIN         | 5,0                      | 2,4                   |                      |                  |               | 10 - 79         | Disponible   |
| 190 | X        | PI100 | RUE MARTIN LUTHER KING / RUE ALBERT JACQUARD     | 4,6                      | 2,0                   |                      |                  |               | 79              | Disponible   |
| 191 | X        | PI100 | RUE NELSON MANDELA                               | 4,5                      | 1,9                   |                      |                  |               | 79              | Disponible   |
| 192 | X        | PI100 | RUE JEAN-MARIE PELT - EST ROND-POINT             | 4,5                      | 2,1                   |                      |                  |               | 11 - 79         | Disponible   |
| 193 | X        | PI100 | RUE JEAN-MARIE PELT - MILIEU DE RUE              | 4,5                      | 2,1                   |                      |                  |               | 11 - 79         | Disponible   |
| 194 | X        | PI100 | RUE JEAN-MARIE PELT - PRES RESERVE ETS LECLERC   | 4,4                      | 2,2                   |                      |                  |               | 79              | Disponible   |
| 204 | X        | PI100 | RUE FELIX ARNAUDIN FACE AU N° 007                | 4,2                      | 2,7                   |                      |                  |               | 11 - 79         | Disponible   |
| 205 | X        | PI100 | ALL DU FADET DES LAICHES FACE AU N° 008          | 4,5                      | 1,8                   |                      |                  |               | 79              | Disponible   |
| 207 | X        | PI100 | ALL DE LA DROSE / RUE NICOLAS BREMONTIER         | 4,5                      | 1,5                   |                      |                  |               |                 | Disponible   |
| 208 | X        | PI100 | RUE RACHEL CARSON FACE ALL DE LA DROSE           | 6,0                      | 3,5                   |                      |                  |               |                 | Disponible   |
| 209 | X        | PI100 | RUE RACHEL CARSON / RUE FRANCOISE DOLTO          | 5,0                      | 1,5                   |                      |                  |               |                 | Disponible   |
| 210 | X        | PI100 | RUE RACHEL CARSON - DEBUT DE LA RUE              | 4,5                      | 1,5                   |                      |                  |               |                 | Disponible   |
| 211 | X        | PI100 | RUE MANON CORMIER / RUE MARTHE SIMARD            | 4,7                      | 3,5                   |                      |                  |               |                 | Disponible   |
| 212 | X        | PI100 | RUE ROSA PARKS / RUE GANADURE - LOT LA CHENERAIE |                          |                       |                      |                  |               | 3 NID DE GUEPES | Indisponible |
| 219 | X        | PI100 | RUE FERNAND BAUDVIN - EST - FACE AU LOT N° 23    | 4,5                      | 2,4                   |                      |                  |               |                 | Disponible   |
| 220 | X        | PI100 | RUE FERNAND BAUDVIN - MILIEU - FACE AU LOT N° 31 | 4,0                      | 2,4                   |                      |                  |               |                 | Disponible   |
| 221 | X        | PI100 | RUE FERNAND BAUDVIN - OUEST - FACE LOT N° 44     | 4,2                      | 2,2                   |                      |                  |               |                 | Disponible   |
| 222 | X        | PI100 | RUE SIMONE VEIL - EST                            | 4,7                      | 2,8                   |                      |                  |               |                 | Disponible   |
| 223 | X        | PI100 | RUE SIMONE VEIL - OUEST                          | 4,6                      | 3,1                   |                      |                  |               | 79              | Disponible   |



Date : 09/07/2022 Commune : MIOS (Convention 100% tous les ans)

Tournée ressources en eau n° : 2022-MIOS-044-MIOS

Fait par : DUBARD - FITERE

C.I.S : MIOS

Le : 09/07/2022

CFM Mios 5

| N°  | Mesure ? | Type  | Adresse                                    | Pression statique (bars) | Pdyn à 60 m³/h (bars) | Débit à 1 bar (m³/h) | Débit max (m³/h) | Capacité (m³) | Codes Anomalies | Etat       |
|-----|----------|-------|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------|
| 224 | X        | PI100 | RUE FRANCOISE DOLTO - AU 3/4 NORD          | 4,6                      | 2,9                   |                      |                  |               | 79              | Disponible |
| 225 | X        | PI100 | RUE NELSON MANDELA FACE RUE CHARLES DARWIN | 4,4                      | 2,5                   |                      |                  |               | 79              | Disponible |




### OBJET

Les échelles empruntent les « voies engins » pour se déplacer. Mais elles doivent disposer de « voies échelles » pour permettre leur mise en station au droit des façades des bâtiments. Elles doivent pouvoir accéder aux différents niveaux, supérieurs à 8 mètres et inférieurs à 28 mètres (échelle de 30 mètres).


### RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES

- Arrêté du 25 juin 1980 relatif au règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (art. CO2- §2 « section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes »).
- Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie dans les bâtiments d'habitation (art.4-A- voie utilisable pour la mise en station des échelles).

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES VOIES

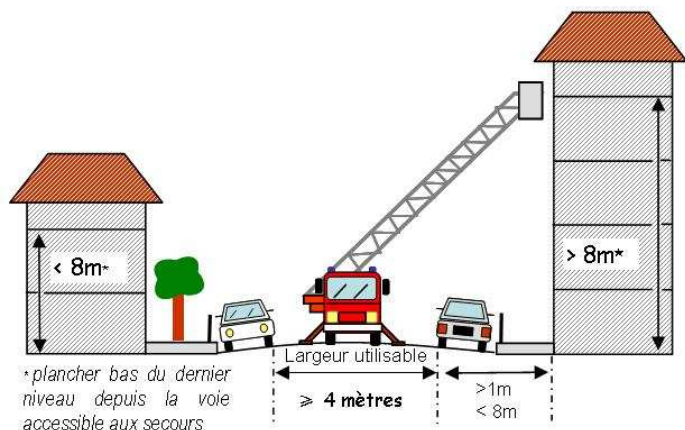

- ▶ **Largeur utilisable :  $\geq 4$  mètres**  
(bandes réservées au stationnement exclues)  
Lorsque la voie est en impasse, la largeur utilisable doit être portée à au moins **7 mètres** pour les Etablissements Recevant du Public.
- ▶ **Longueur utilisable :  $\geq 10$  mètres**
- ▶ **Distances vis-à-vis des façades**
  - voie échelle en parallèle :  $> 1\text{m}$  et  $< 8\text{m}$
  - voie échelle perpendiculaire :  $< 1\text{m}$
- ▶ **Pente de la section de mise en station  $\leq 10\%$**
- ▶ **Force portante :**
  - calculée pour un véhicule de 160 kilos newtons

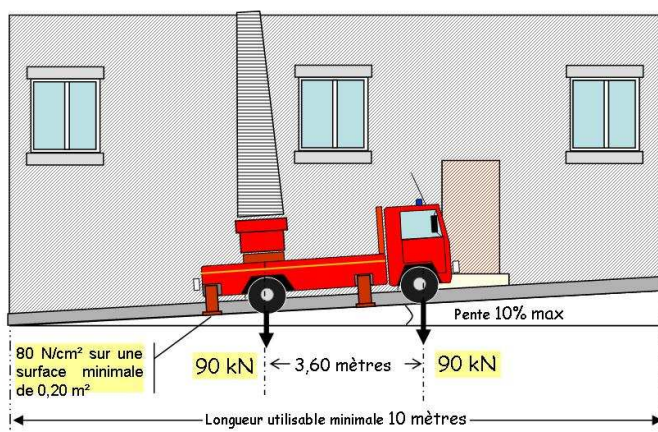

- avec un maximum de 90 kilos newtons par essieu,
- ceux-ci étant distants de 3,60 mètres au minimum


▶ **Résistance au poinçonnement :**  
80 N/cm<sup>2</sup> sur une surface minimale de 0,20 m<sup>2</sup>

▶ **Rayon intérieur minimum de braquage :**

R > 11 mètres


▶ **Sur largeur :**

**S = 15/R** dans les virages de rayon inférieur à 50 m (S et R exprimés en mètres)

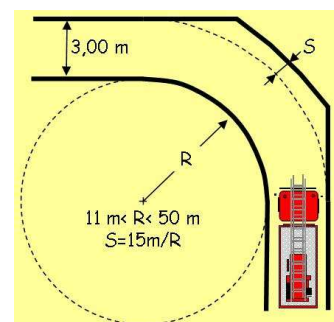

▶ **Hauteur libre de passage : 3,50 mètres**


▶ **Pente d'accès :  $< 15\%$**

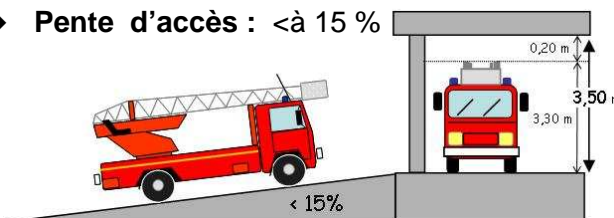

▶ **Disposition par rapport à la façade**

La disposition des « voies échelle », parallèles ou perpendiculaires aux façades doit permettre à une échelle aérienne d'atteindre toutes les baies situées entre 8 et 28 mètres, soit directement ou par des balcons ou terrasses à partir de points d'accès distants de moins de **20 mètres**.

**SCHEMA GENERAL CARACTÉRISTIQUES**

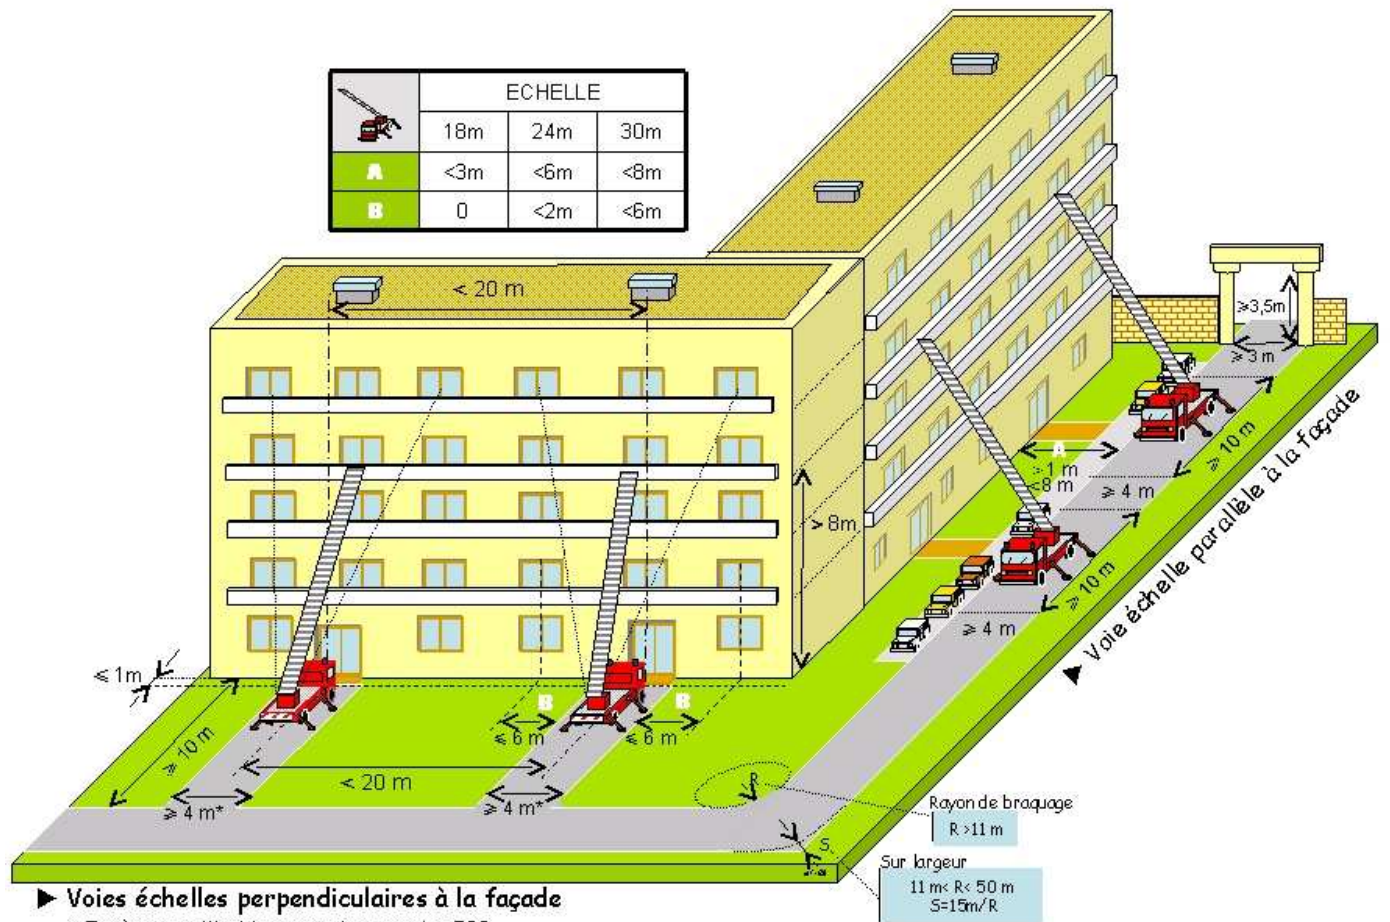

**OBJET**

Elles permettent le déplacement et le stationnement des véhicules d'incendie et de secours normalisés.

**RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES**

Arrêté du 25 juin 1980 relatif au règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ERP. (art. CO2- §1)


Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie dans les bâtiments d'habitation (art.4-A).

**DISTANCE CONSTRUCTION – VOIE ENGIS**

En dehors de toute réglementation plus contraignante (ERP, habitat collectif, installations classées, etc), les engins de lutte contre l'incendie doivent pouvoir s'approcher à moins de 60 mètres de l'entrée de tout bâtiment.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES VOIES**

La « voie engins » est une voie dont la chaussée répond aux caractéristiques suivantes :

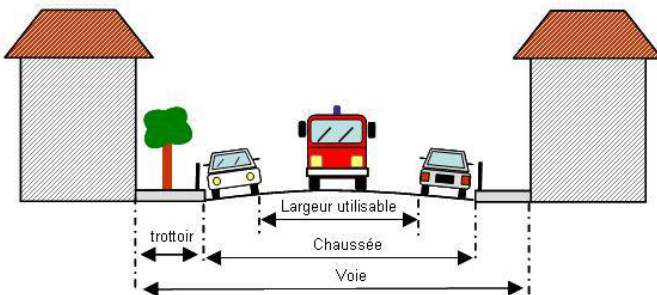


► **Largeur utilisable :  $\geq 3$  mètres**  
(bandes réservées au stationnement exclues)

► **Force portante**

- calculée pour un véhicule de 160 kilonewtons
- avec un maximum de 90 kilonewtons par essieu,
- ceux-ci étant distants de 3,60 mètres au minimum

► **Résistance au poinçonnement**

- 80 N/cm<sup>2</sup> sur une surface minimale de 0,20 m<sup>2</sup>

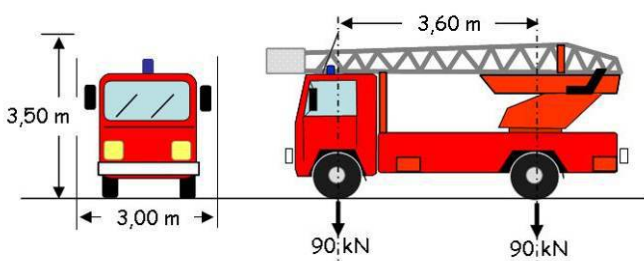


► **Rayon intérieur minimum de braquage :**

$R > 11$  mètres


► **Sur largeur**

$S = 15/R$  dans les virages de rayon inférieur à 50 m (S et R exprimés en mètres)

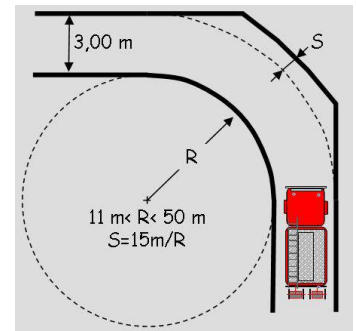


► **Hauteur libre de passage : 3,50 mètres**

► **Pente : inférieure à 15 %**

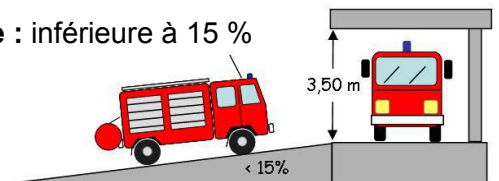

► **Voie en cul de sac > 60 mètres**

La voie doit permettre le croisement des engins en ayant une largeur utilisable de **5 mètres** et permettre leur demi-tour par la mise en place de l'une des trois solutions ci-après :

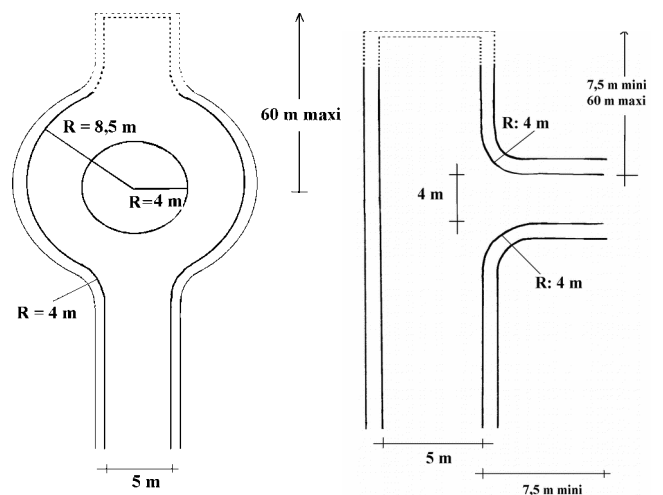

Si le cul de sac ne dessert qu'un seul logement ; sa largeur minimale sera de **3 mètres** et le demi-tour pourra être aménagé sur la parcelle.

